



Комплектация лифта	Рисунок	Ширина проема – ШП, мм	Высота проема – ВП, мм		
С обрамлениями дверей шахты	1, 2	600, 650, 700, 800, 900, 1000,	2000, 2100, 2200 2300, 2400		
Без обрамлений дверей шахты	3, 4	1100, 1200			

Примечание: ШП и ВП – ширина и высота проема дверей кабины и шахты, при этом ширина и высота строительного проема дверей шахты принимается в зависимости от ШП и ВП по АС-0.0-ДШ-01

- 1. Отверстия под табло (указатели) по виду А (М) выполняются: для жилых зданий – только на первом этаже (базовый вариант); для жилых зданий с особым условием "табло на всех этажах" – на всех этажах; для административных зданий – на всех этажах.
- 2. Отверстия под вызывные аппараты по виду Б (Н) не выполняются для зависимых лифтов при групповом управлении лифтами (при условии отсутствия требования комплектации дублирующими вызывными аппаратами зависимого лифта).
- 3. Расположение вызывных постов и электроразводки (справа или слева) уточняется по строительному заданию на лифт.

						AT5-0.0-000)000-05					
іений пу).	1		186.007523-20	124		Размещение отверстий	/lum.	Масса	Масштаб			
	Изм	/lucm	N°докум.	Подп.	Дата							
	Раз	раб.	Борисенко	(Подп)	15.02.24			_	1:10			
	Про	ზ.	Заянчковский	(Подп)	15.02.24	табло (цказатели)						
	Т. к	онтр.				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	/Jucm	1 Лисі	тов 4			
	Э. м	1етр.					МОГИЛЕВЛИФТМАШ"					
	Н.контр. Мухин (Подп)			15.02.24		ШАТТАШ						
	Утв.		Заянчковский	(Uogu)	19.02.24							
IPS ID: 66735420				•	•	Konupoßi	ал Формат А2					

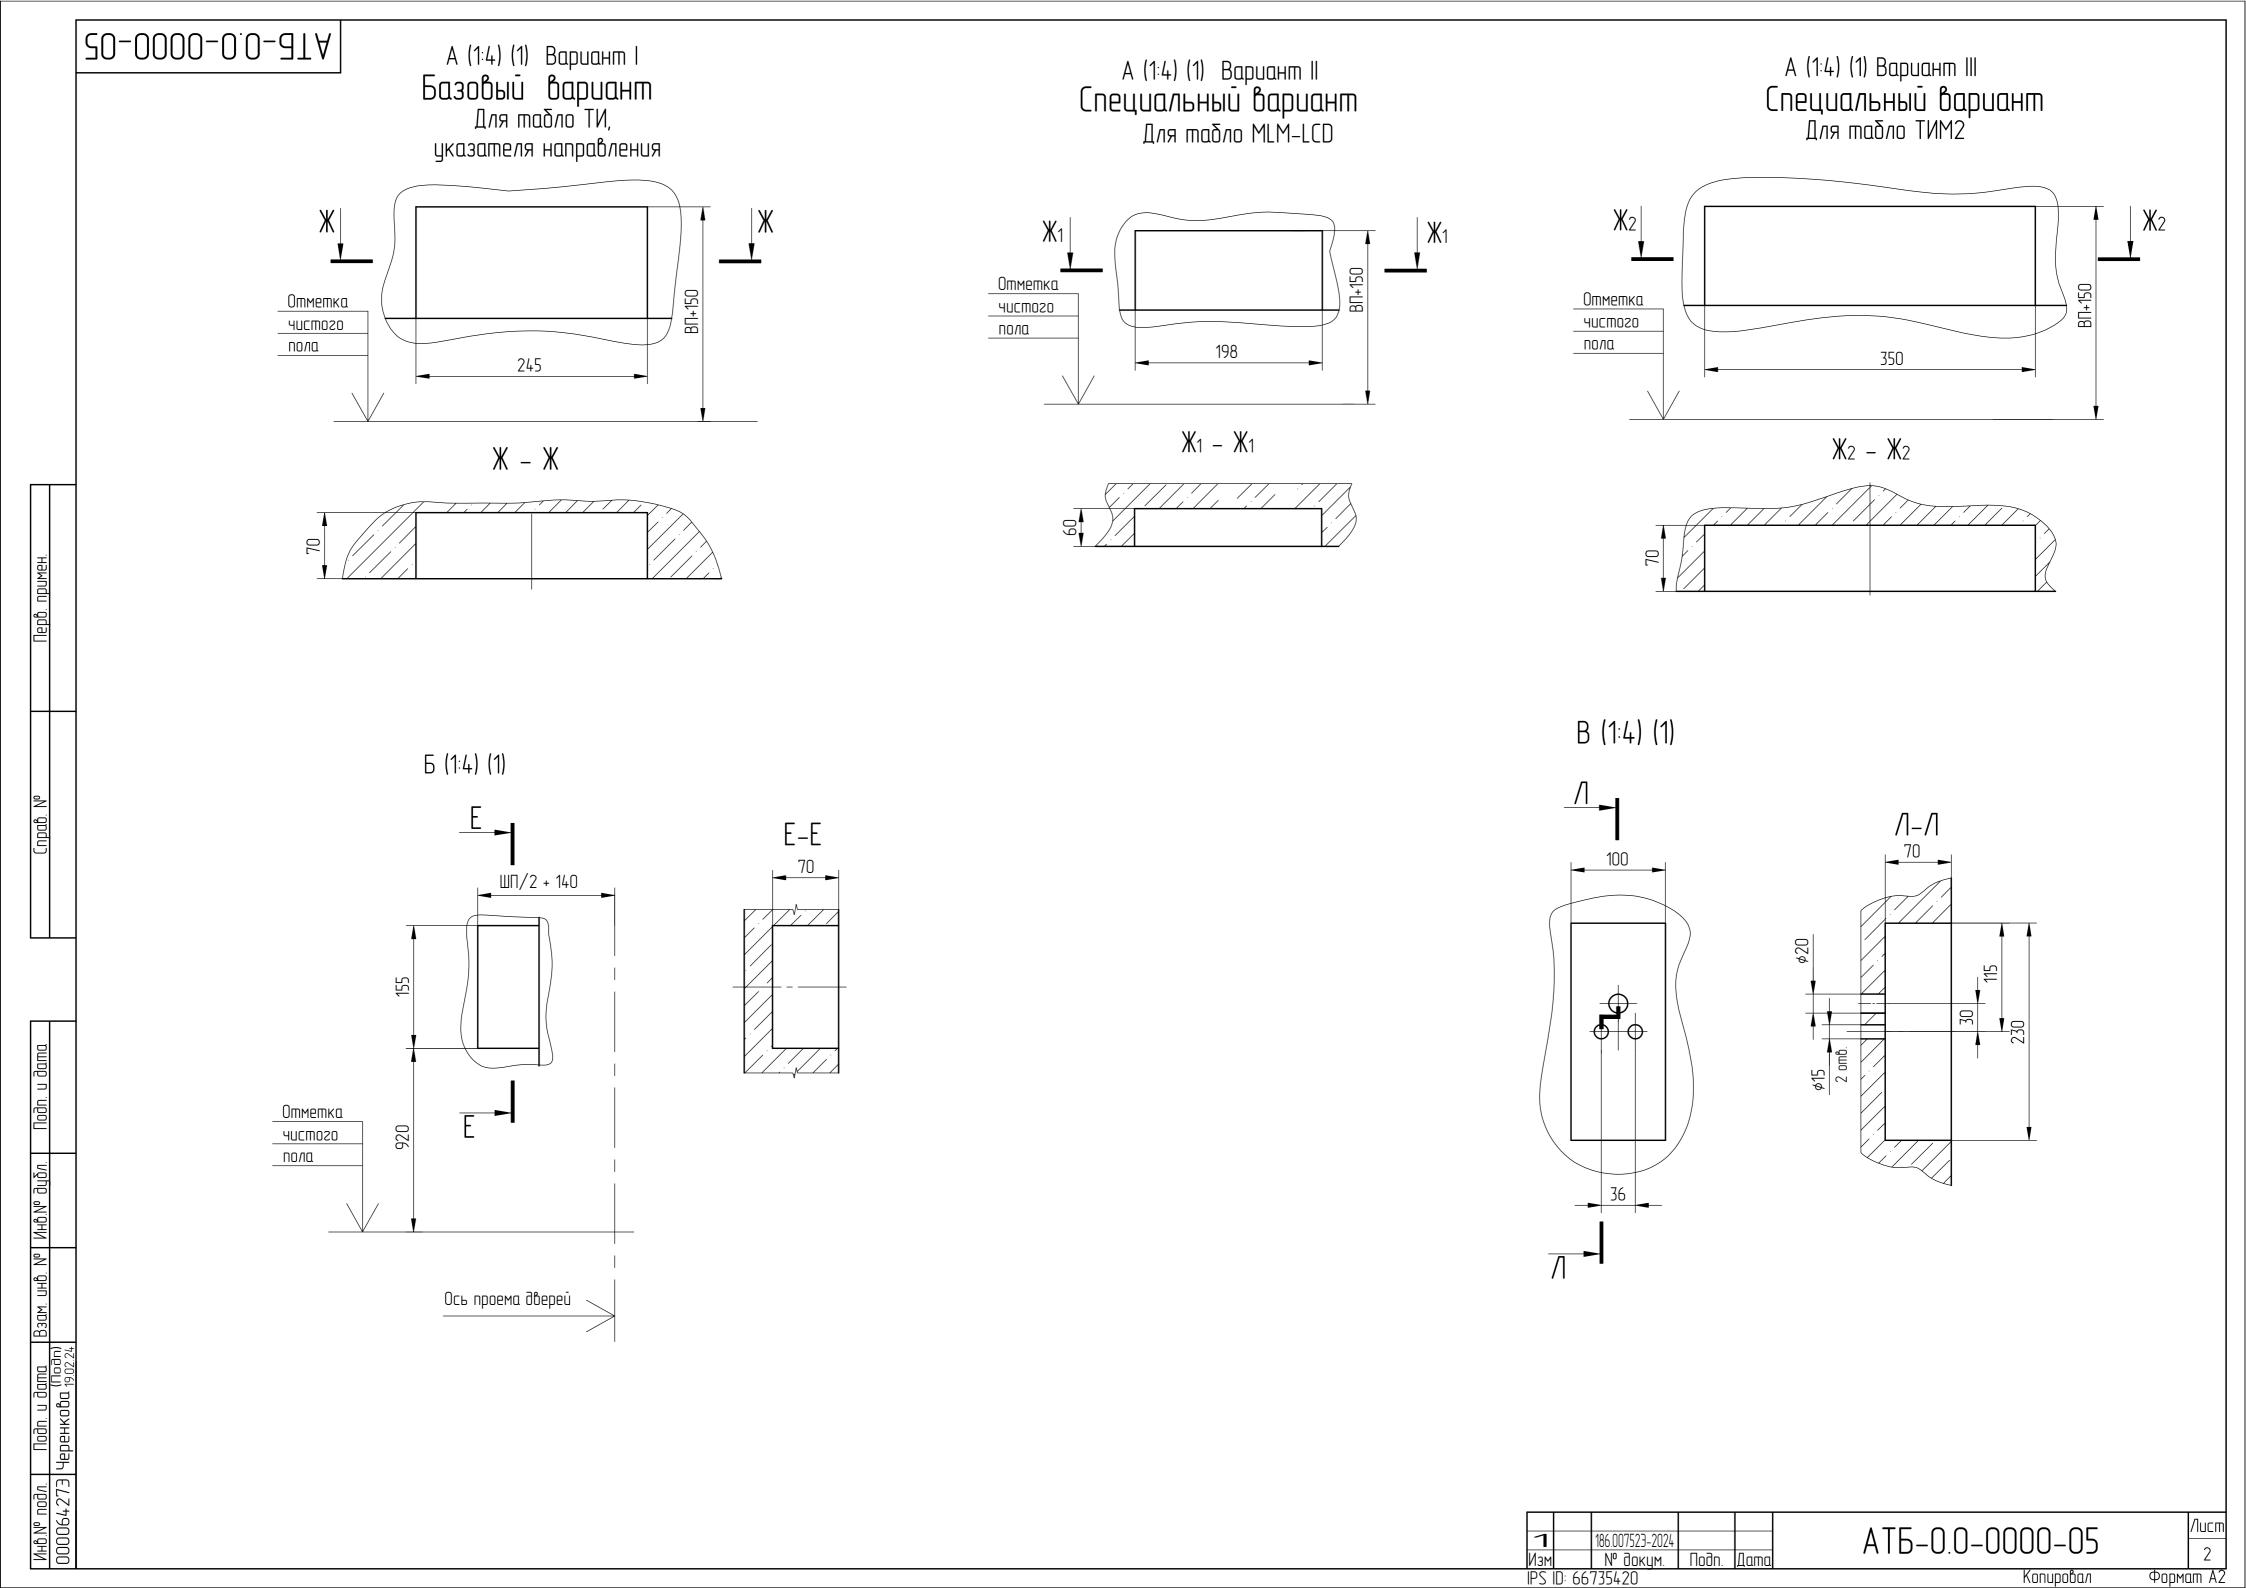


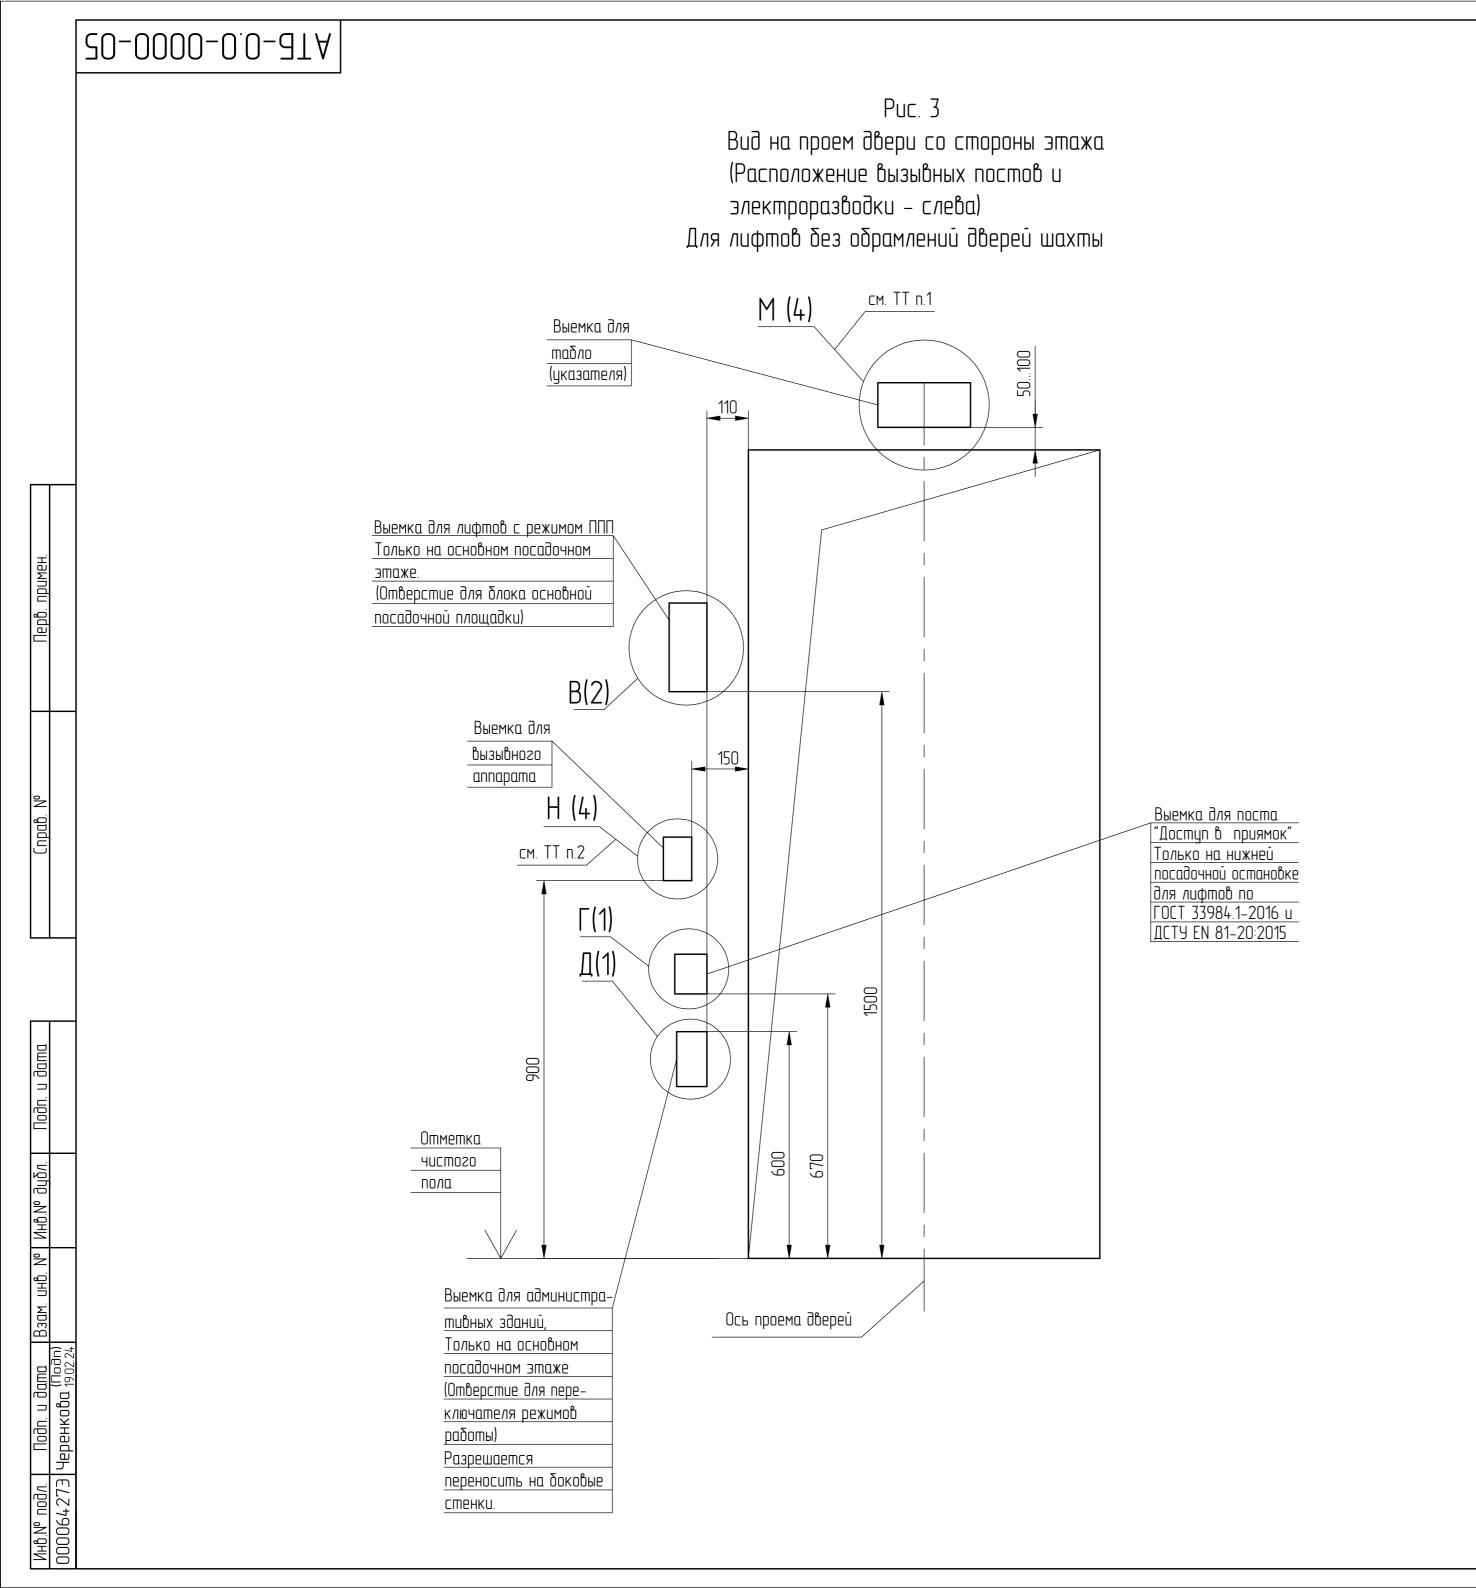

Puc. 4 (1:20)

Вид на проем двери со стороны этажа (Расположение вызывных постов и электроразводки – справа)
Для лифтов без обрамлений дверей шахты

Остальное см. рис.3

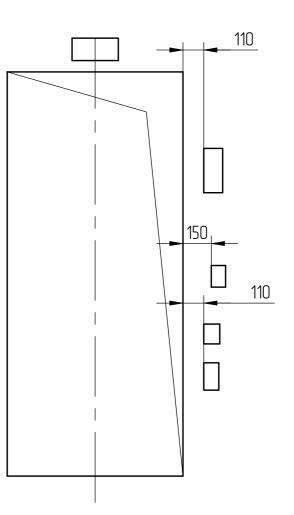

186.007523-2024 ATБ-0.0-0000-05 № докум. Подп. Дата

IPS ID: 66735420

Копировал

/lucm 3 Формат А2

